
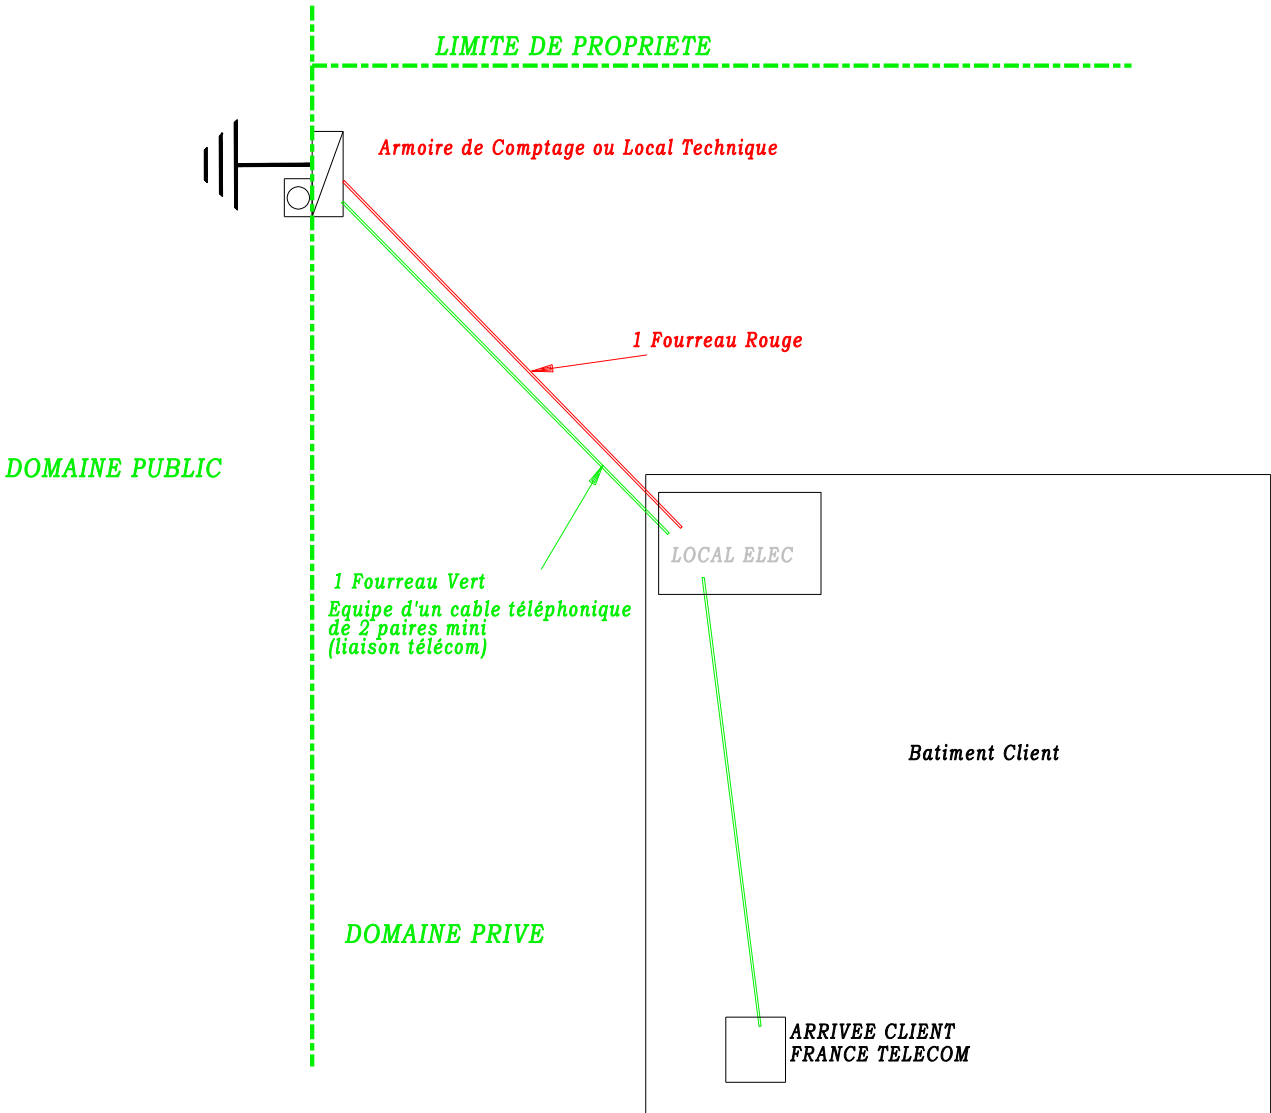


ARMOIRE DE COMPTAGE OU LOCAL TECHNIQUE EN LIMITE DE DOMAINE PUBLIC ; RACCORDEMENT DE REFERENCE

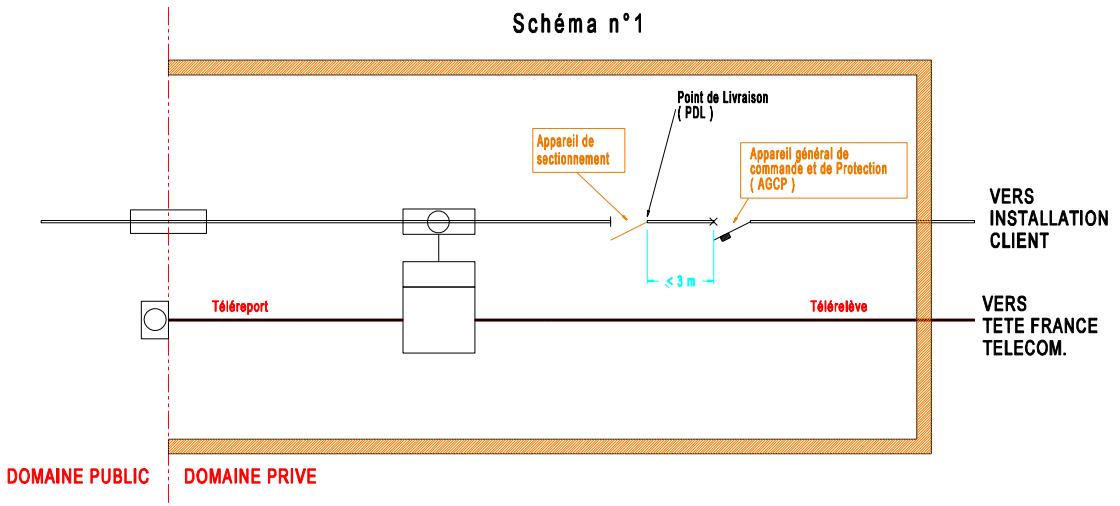


RACCORDEMENT DES BRANCHEMENTS BT DE 37kVA A 250kVA
SCHEMAS D'IMPLANTATION-Puissance de Raccordement > 120kVA

ERQ : D-GR2-SU-005-3-E

Etat Applicable

page 2/3

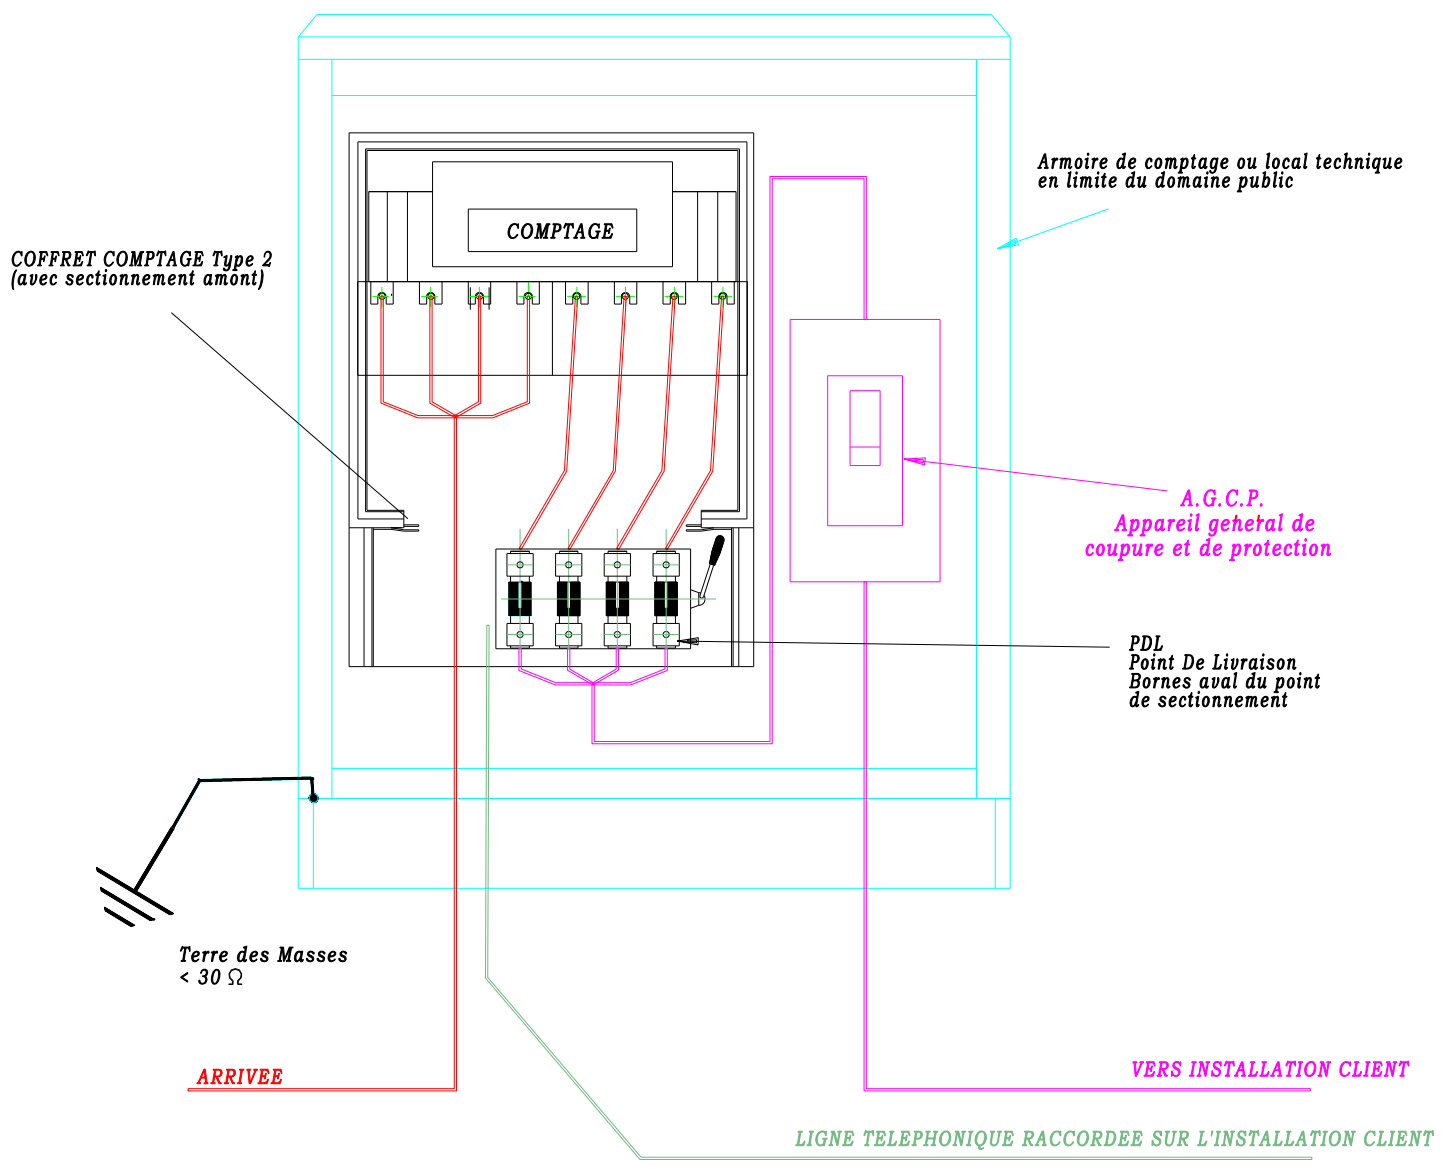

**RACCORDEMENT DES BRANCHEMENTS BT DE 37kVA A 250kVA
SCHEMAS D'IMPLANTATION-Puissance de Raccordement > 120kVA**



ERQ : D-GR2-SU-005-3-E

Etat Applicable

page 3/3

		Armoire GEREDIS		Local Technique du Client	
		Prestations CLIENT	Prestations GEREDIS	Prestations CLIENT	Prestations GEREDIS
article 1	Fourniture & pose de l'armoire de comptage*en limite de propriété				
article 2	Fourniture d'une serrure type (DENY)				
article 3	Pose de la serrure GEREDIS-DS sur l'armoire de comptage*				
article 4	Fourniture & pose du coffret de comptage type 2				
article 5	Réalisation de la terre des masses de l'armoire de comptage*				
article 6	Fourniture & pose de la liaison France Télécom (liaison compteur GRD/arrivée ligne téléphonique)				
article 7	Fourniture , pose et raccordement du cable de puissance jusqu'au PDL				
article 8	Fourniture , pose et raccordement du cable de téléreport (NF C33-400)				
article 9	Fourniture & pose de l'AGCP (appareil Général de Coupure et Protection)				
article 10	Fourniture , pose et raccordement de la liaison entre le PDL à l'AGCP				

RAPPELS TECHNIQUES

- Départ direct du poste HTA/BT en cable 240 mm
- Armoire de comptage en limite de propriété avec serrure
- Coffret de comptage type 2 dans l'armoire de comptage

*Le client peut construire un local technique en lieu et place de l'armoire de comptage, dans ce cas ne pas tenir compte de l'article 1